


1 : 100
1 : 500





p.p.140,00 m.n.p.m.

Rzędne terenu istn.	149,01	149,50	146,60	145,70	145,50	145,35
Rzędne osi przewodu	147,47	147,94	145,04	144,29	143,94	143,78
Zagłębienie	1,54	1,56	1,56	1,41	1,56	1,57
Spadek, średnica	3,0 % PE HD 63	10,0 % PE HD 63	1,5 %	PE HD 63	7,0 % PE HD 63	6,0 % PE HD 63
Materiał	Rury ciś. PE PN 10	Rury ciś. PE PN 10		Rury ciś. PE PN 10	Rury ciś. PE PN 10	Rury ciś. PE PN 10
Długości, odległości	0,00	15,00 m	15,00	29,00 m	44,00	50,00 m

W

V

SCHEMAT WĘZŁA MONTAZOWEGO W

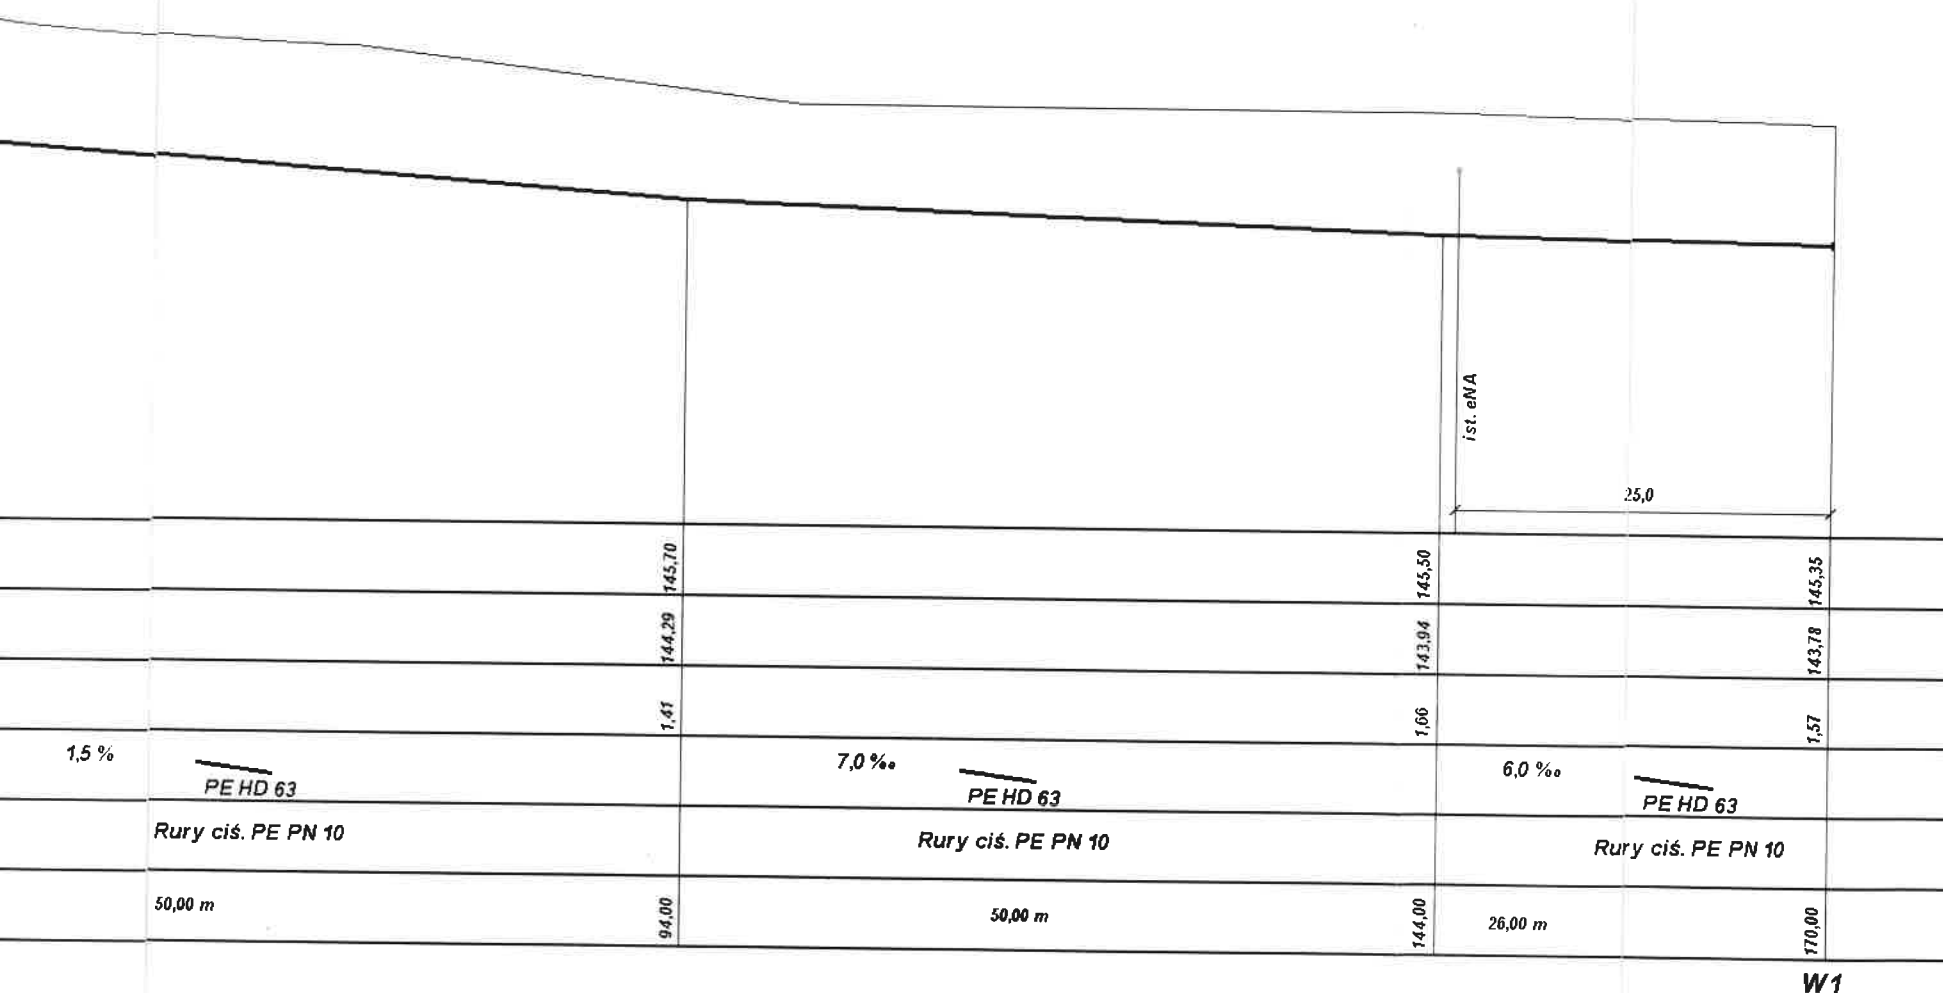

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU
ul. Dąbalskiego 7
26-600 Radom

<p>Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. 26-670 Pionki; ul. Zakładowa 7 tel. 48 385 25 14</p>	<p>Temat : Profil podłużny odcinka sieci wodociągowej Skala : 1:500 Data : 07.2015 r.</p>	<p>Projektant : Inż. inż. Roman RUDZKI Upr. nr GP-III-7342/26/93</p>
---	--	---

mgr inż. EWA SWIETCZYŃSKA
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr ewid. 64/79