

1 : 100
1 : 500




p.p.140,00 m.n.p.m.

Rzędne terenu istn.	149,60	149,50	146,60	145,70	145,50	145,35
Rzędne dna kanału	148,19	147,94	145,04	144,29	143,94	143,78
Zagłębienie	1,41	1,56	1,56	1,41	1,66	1,57
Spadek, średnica	1,0 % Dz 63	10,0 % Dz 63	1,5 % Dz 63	7,0 ‰ Dz 63	6,0 ‰ Dz 63	
Materiał	Rury kanal. PE 100	Rury kanal. PE 100	Rury kanal. PE 100	Rury kanal. PE 100	Rury kanal. PE 100	
Długości, odległości	0,00	25,00 m	25,00	29,00 m	54,00	50,00 m
				104,00	50,00 m	154,00
					26,00 m	180,00

SR

K

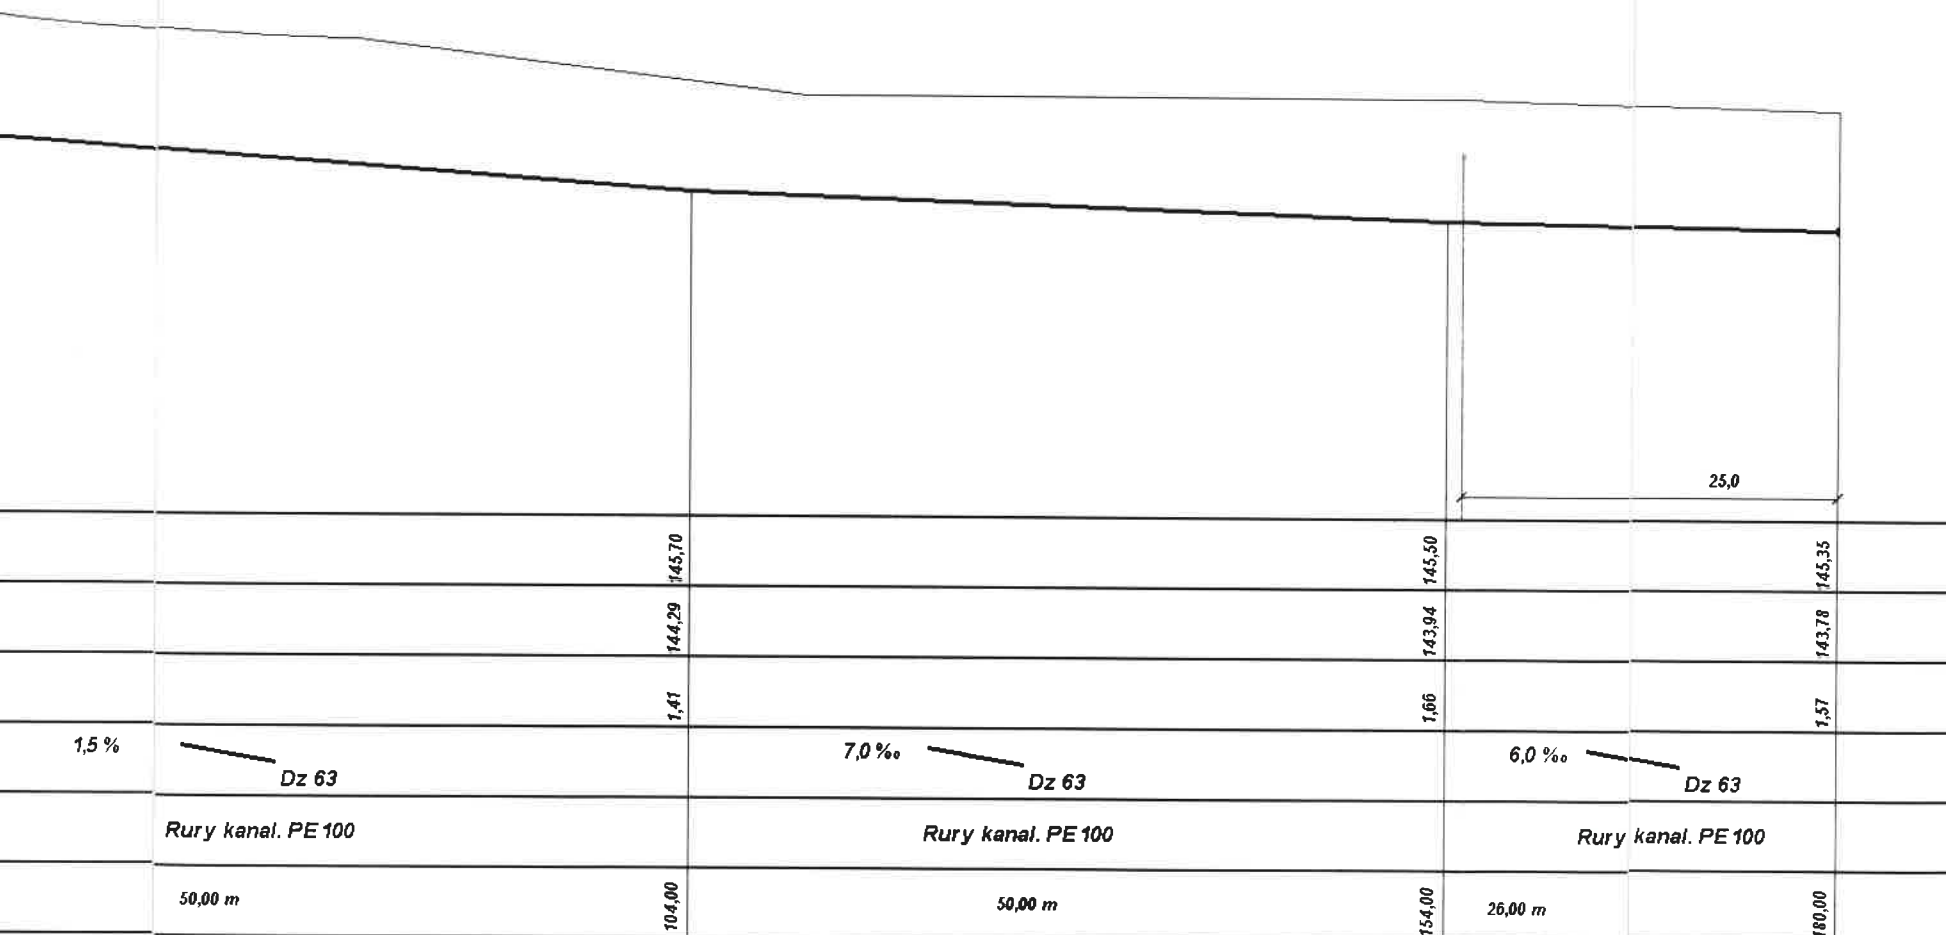

K

STAROSTWO POWIATOWE
W RADOMIU
ul. Dąbrowskiego 7
26-600 Radom

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne
Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
26-670 Pionki; ul. Zakładowa 7
tel. 48 385 25 14

Temat : Profil podłużny odcinka sieci ciś. ks
Skala : 1:500
Data : 07.2015 r.
Inwestor : Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne
Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
26-670 Pionki; ul. Zakładowa 7

Nr rysunku : 2a
Projektował : mgr inż. Roman RUDZKI
Upr. nr GF-III-7342/26/93

mgr inż. EWA SZARZYŃSKA
upr. bud. do projektowania i nadzoru
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Nr ewid. 64/79